150002281904 (2015)建材质监认字(17)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号：JS2019TD1452

样品名称：PVC-U电工套管
Sample Name

委托单位：京华塑业有限公司
Applicant

检验类别：委托检验（型式检验）
Test Type

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

National Building Material Industry Enclosure Material and Pipeline Production Quality Supervision and Test Center

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

检 验 报 告（TEST REPORT）

报告编号№：JS2019TD1452

委托单位 Applicant	京华塑业有限公司	检验类别 Test Type	委托检验（型式检验）
受检单位 Inspected Entity	——	委托日期 Consign Date	2019年12月16日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	——	来样日期 Accept Date	2019年12月16日
样品名称 Sample Name	PVC-U电工套管	样品数量 Sample Quantity	1.2m×20根
型号/规格 Type/Specification	GY.415-20	样品等级 Grade	——
生产单位 Manufacturer	京华塑业有限公司	样品状态 Sample State	完好
生产日期/批号 Production Date/Lot №	2019年12月07日	商标 Trade Mark	京华
检验依据 Ref Documents	详见数据页		
判定依据 Decision Documents	JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》		
检验项目 Test Item	外观，规格尺寸，抗压性能，冲击性能，弯曲性能，弯扁性能，跌落性能，耐热性能，阻燃性能，电气性能		
检验结论 Test Conclusion	该样品经检验，所检项目符合JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》的指标要求。 签发日期：2020年01月20日 Issued by(Stamp)		
附注 Remarks	本检验结果仅对来样负责。		

批 准：
Approved by:

审 核：
Inspected by:

主 检：
Tested by:

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

检 验 报 告（TEST REPORT）

序号	检验项目		检验依据	指标要求	检验结果	单项判定
1	外观		JG/T 3050-1998	套管内外表面应光滑，不应有裂纹、凸棱、毛刺等缺陷。	套管内外表面光滑，无裂纹、凸棱、毛刺等缺陷。	符合
			JG/T 3050-1998	壁厚均匀度(mm)：-0.26～0.26	-0.04～0.04	符合
2	规格尺寸	最大外径	JG/T 3050-1998	量规自重通过。	量规自重通过。	符合
		最小外径	JG/T 3050-1998	量规不能通过。	量规不能通过。	符合
		最小内径	JG/T 3050-1998	量规自重通过。	量规自重通过。	符合
		最小壁厚,mm	JG/T 3050-1998	≥1.1	1.6	符合
3	抗压性能,%	载荷	JG/T 3050-1998	≤25	17	符合
		卸荷	JG/T 3050-1998	≤10	4	符合
4	冲击性能		JG/T 3050-1998	12个试件中至少10个不坏、不裂。	12个试件全无破坏。	符合
5	弯曲性能		JG/T 3050-1998	无可见裂纹。	无可见裂纹。	符合
6	弯扁性能		JG/T 3050-1998	量规自重通过。	量规自重通过。	符合
7	跌落性能		JG/T 3050-1998	无震裂、破碎。	无震裂、无破碎。	符合
8	耐热性能		JG/T 3050-1998	≤2mm	1mm	符合
9	阻燃性能	自熄时间,s	JG/T 3050-1998	≤30	3	符合
		氧指数,%	GB/T 2406.2-2009，GB/T 2406.1-2008	≥32	40.5	符合

国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心

检 验 报 告（TEST REPORT）

序号	检验项目		检验依据	指标要求	检验结果	单项判定
10	电气性能	绝缘强度	JG/T 3050-1998	15min内不击穿。	15min内未击穿。	符合
		绝缘电阻,MΩ	JG/T 3050-1998	≥100	＞100	符合

检测地址：北京市房山区窦店镇亚新路17号；
联系电话：4000330789、010-60350462-8053。

（本页以下空白）

********** 结 束 **********

注意事项
NOTICE

1.报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2.复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

Duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3.报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4.报告涂改无效。

Test report is invalid if altered.

5.对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6.一般情况，委托检验仅对来样负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

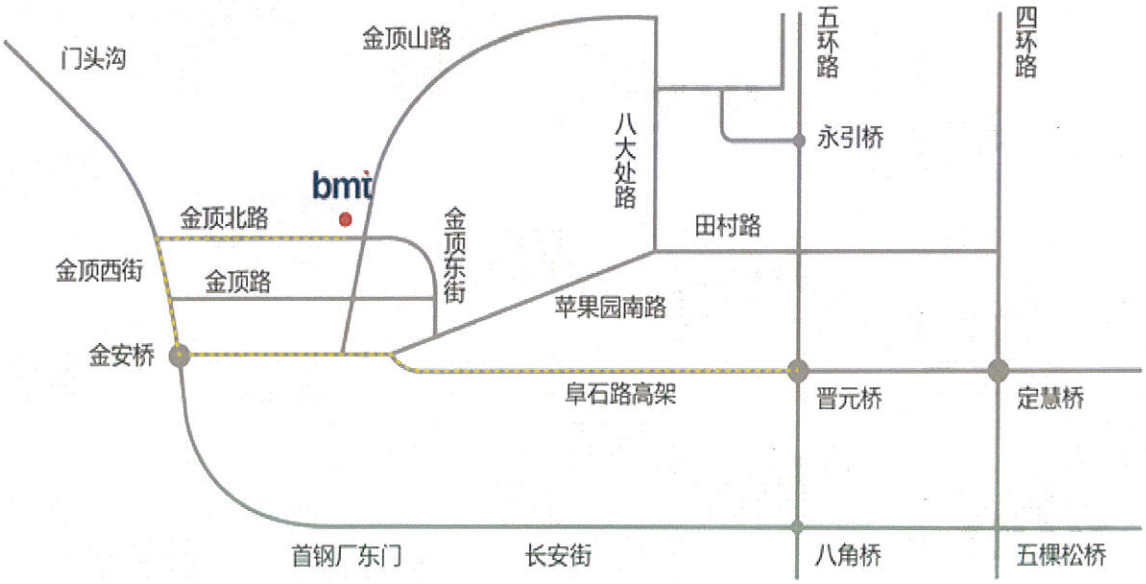

路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行 600 米路北。

地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add:No.69 JinDing North Road ,Shijingshan District,Beijing,China 100041

网址(Web)：www.bmtbj.cn　　电话(Tel):010-88724984 88749821

传真(Fax):010-88715189　　客服热线：400-0330-789